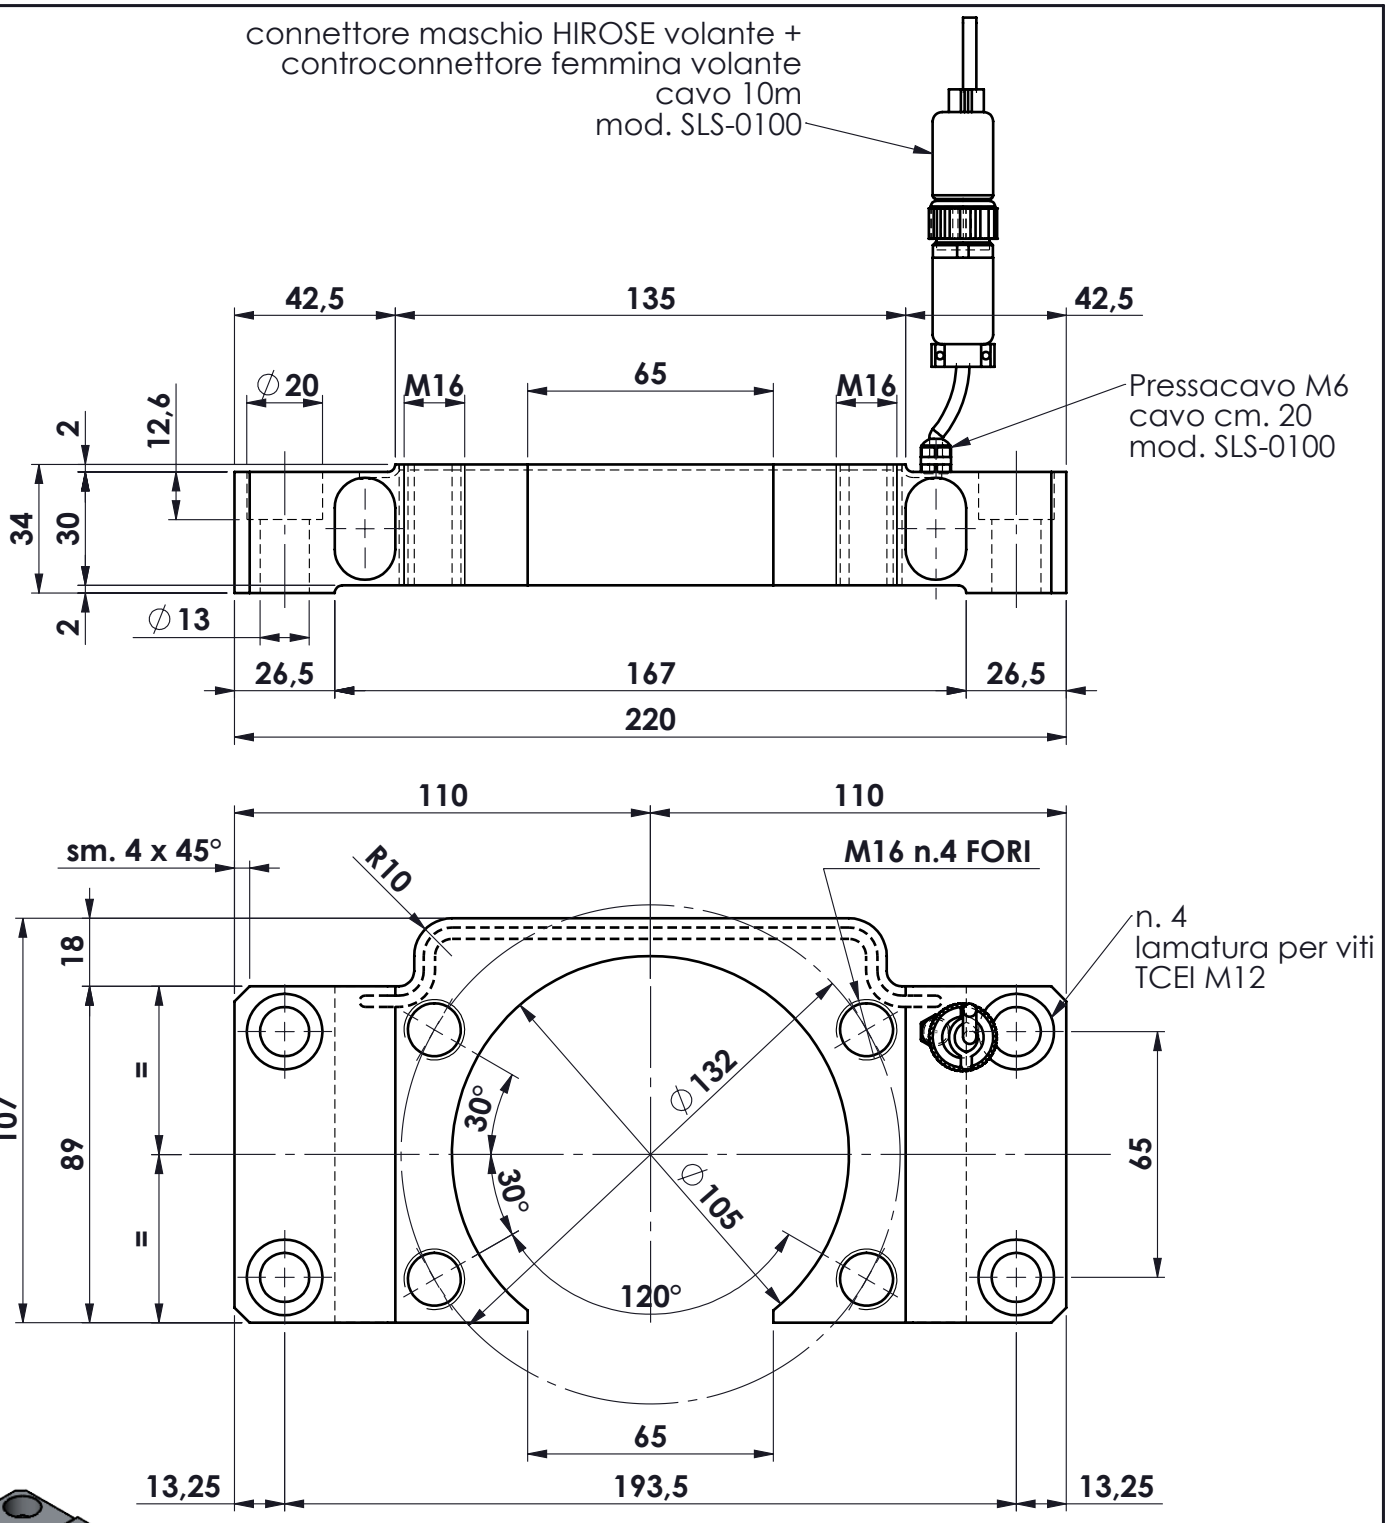

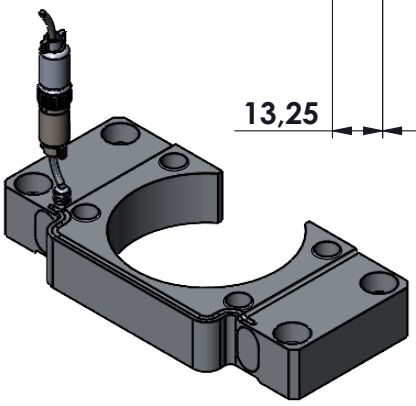

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA kg. 2500
SENSIBILITA' 0.6 mV/V

.	.		.	toller. gen.	0 ÷ 30 ±0.10
.	.		.		30 ÷ 100 ±0.15
.	.		.		100 ÷ 300 ±0.25
A	30.06.2015	MR	Modificata sensibilità		300 ÷ 500 ±0.50
Ap.	Data	Dis.	descrizione modifica		foro/alb H9 – h9
					sm. e raggi 0.5

dimens. in mm.

peso kg. 3.12
Data 21.05.2015
Scala 1:2

CELLA A DOPPIO TAGLIO
mod. PRR 2500
ASSIEME

N° DISEGNO C.1551/A

foglio 1
di 1

disegnato MR

controllato

MATERIALE .

GREZZO .

TRATTAMENTO .

FINITURA LAVORAZ. ▽

PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE

METIOR s.r.l.

www.metior.it